SERVICIOS E INSPECCIONES

TÉCNICA APLICADA:	ASME V - API 6A
FECHA:	21/8/2024
N° INF:	008
ELEMENTO / PIEZA:	PILETA
PARTE DIARIO:	-

CONCRETAR

CLIENTE N°	89

INFORME DE INSPECCIÓN
R&V-F03-PE-01

REVISION	DESCRIPCIÓN
00	PILETA

R&V SERVICIOS E INSPECCIONES	**INFORME DE INSPECCIÓN** **PILETA**	**FECHA DE INSPECCIÓN** 21/8/2024 HOJA : 1 DE 8

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCION/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR:	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

ITEM	HOJA	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	NUMERO DE SERIE	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	2	PILETA DE ENSAYO	CHAPA R&V	CTR - E - 3	APTO	-
2	3	ESPUMIGENO 150 PSI	CHAPA R&V	CTR - E - 3 - E1	APTO	-
3	4	GOLPEADOR 150 PSI	CHAPA R&V	CTR - E - 3 - G 01	APTO	-
4	5	CUELLO DE CISNE 6" BR S 150 6" x 6" S.6000 M 150 PSI	R&V - C - CTR - E - 3 - C5 - 150 PSI - 08/25	CTR - E - 3 - C5	APTO	-
5	6	CURVA 6" S.6000 M x H 150 PSI	R&V - C - CTR - E - 3 - C4 - 150 PSI - 08/25	CTR - E - 3 - C4	APTO	-
6	7	VALVULA DE ALIVIO 1" NPT	1000445	-	APTO	-
7	8	VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	5737332	-	APTO	-

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L. FIRMA	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL FIRMA	FIRMA

R&V SERVICIOS E INSPECCIONES	**INFORME DE INSPECCIÓN** **PILETA DE ENSAYO**	FECHA DE INSPECCIÓN 21/8/2024 HOJA : 2 DE 8

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A

INSPECCIÓN VISUAL

APTO	X	NO APTO	-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
1	PILETA DE ENSAYO	CTR - E - 3	-	CHAPA R&V	APTO

Frente

	1 50mm	2 150mm	3 350mm	4 850mm
A	6,35	6,68	6,7	6,78
B	6,52	6,67	6,88	6,86
C	6,77	6,84	6,74	6,8
D	6,89	6,71	6,79	6,9

Reverso

	1 50mm	2 150mm	3 350mm	4 850mm
A	6,82	6,8	6,71	6,49
B	6,7	6,79	6,49	6,53
C	6,79	6,69	6,59	6,68
D	6,84	6,8	6,53	6,77


Lateral Derecho

	1 50mm	2 150mm	3 350mm	4 850mm
A	6,59	6,73	6,51	6,53
B	6,7	6,8	6,52	6,49
C	6,54	6,58	6,81	6,5
D	6,64	6,72	6,66	6,58
E	6,7	6,79	6,73	6,53
F	6,9	6,92	6,68	6,55
G	6,72	6,49	6,51	6,63
H	6,85	6,,73	6,65	6,79

Lateral Izquierdo

	1 50mm	2 150mm	3 350mm	4 850mm
A	6,35	6,65	6,78	6,8
B	6,95	6,85	6,71	6,79
C	6,71	6,8	6,79	6,83
D	6,75	6,79	6,81	6,8
E	6,82	6,58	6,7	6,83
F	6,49	6,84	6,85	6,73
G	6,88	6,86	6,77	6,95
H	6,89	6,77	6,54	6,68

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

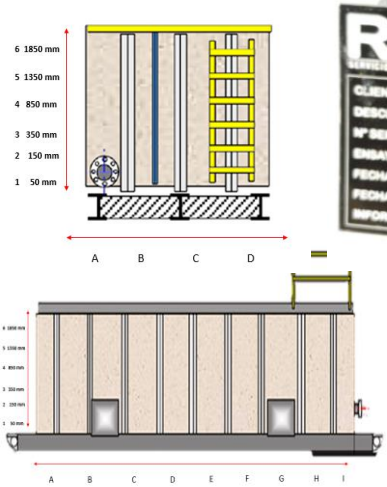





OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			


TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A

INSPECCIÓN VISUAL			
APTO	X	NO APTO	-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
2	ESPUMIGENO 150 PSI	CTR - E - 3 - E1	-	CHAPA R&V	APTO

ITEM 2	CASQUETE SUPERIOR				TUBO							CASQUETE INFERIOR			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	6,55	6,68	6,53	6,50	6,98	6,55	6,88	6,81	6,43	6,91	6,65	6,64	6,71	6,80	6,37
1	6,37	6,84	6,53	6,49	6,92	6,50	6,69	6,63	6,39	6,80	6,98	6,36	6,72	6,87	6,82
2	6,53	6,90	6,73	6,88	6,81	6,72	6,61	6,72	6,85	6,89	6,93	6,65	6,80	6,59	6,50
Minimo Medido (mm)	**6,37**				**6,39**							**6,36**			
Minimo Admisible (mm)	**5,08**				**5,08**							**5,08**			
Valor Nominal (mm)	-				-							-			

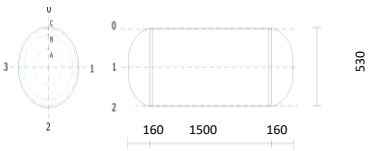


REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDROSTÁTICA

EQUIPO: MANOMETRO DIGITAL	MODELO: ADDITEL 680	Nº SERIE: 21818150003
N° CERTIFICADO: 221 - 1985	FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/12/2023	

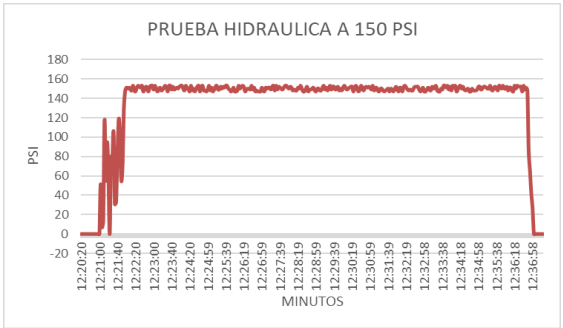

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/VT INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A


INSPECCIÓN VISUAL

APTO	X	NO APTO	-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
3	GOLPEADOR 150 PSI	CTR - E - 3 - G 01	3000	CHAPA R&V	APTO

ITEM 3	MEDICION DE ESPESORES									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	12,14	12,25	12,56	12,60	13,01	13,10	13,42	13,19	13,20	13,14
2	12,40	12,19	12,47	12,59	13,10	13,18	13,47	13,28	13,28	13,18
3	12,73	12,51	12,19	12,42	13,26	13,13	13,29	13,42	13,29	13,20
4	12,40	12,59	12,27	12,27	13,12	13,27	13,30	13,16	13,40	13,31
Minimo Medido (mm)	**12,14**				**13,10**					
Minimo Admisible (mm)	**10,16**				**10,16**					
Valor Nominal (mm)	**-**				**-**					

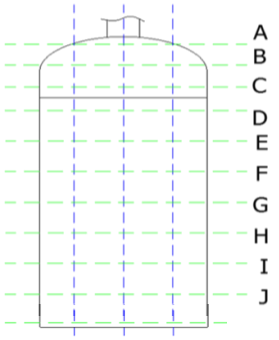


REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDROSTÁTICA

EQUIPO: MANOMETRO DIGITAL	MODELO: ADDITEL 680	Nº SERIE: 21818150003
N° CERTIFICADO: 221 - 1985	FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/12/2023	

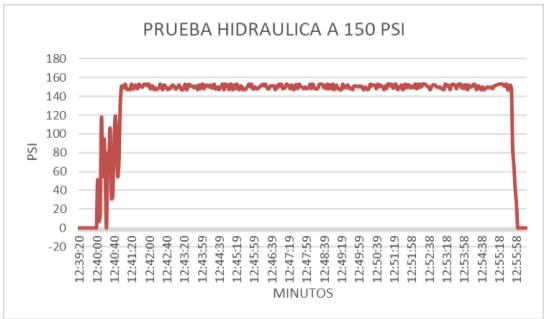

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/VT INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A

INSPECCIÓN VISUAL


APTO	X	NO APTO	-


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
4	CUELLO DE CISNE 6" BR S 150 6" x 6" S.6000 M 150 PSI	CTR - E - 3 - C5	-	R&V - C - CTR - E - 3 - C5 - 150 PSI - 08/25	APTO

MEDICIÓN DE ESPESORES					Min. Admisible (mm)	Valor Nominal (mm)
A1	6,90	-	-	-	**5,68**	**-**
A2	6,71	-	-	-	**5,68**	**-**
C3	6,59	-	-	-	**5,68**	**-**
C2	6,73	-	-	-	**5,68**	**-**
C1	6,80	-	-	-	**5,68**	**-**
B1	6,86	6,94	6,80	6,73	**5,68**	**-**
B2	6,81	6,89	6,83	6,79	**5,68**	**-**
B3	6,74	6,75	6,69	6,70	**5,68**	**-**

ESQUEMA DE MEDICIÓN

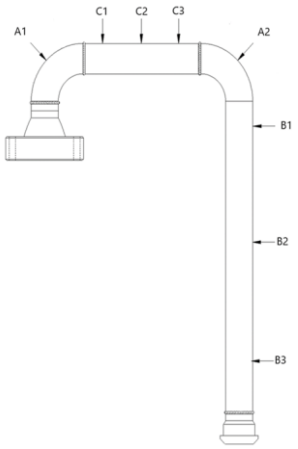



REFERENCIA FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

R&V SERVICIOS E INSPECCIONES	**INFORME DE INSPECCIÓN** **CURVA 6" S.6000 M x H 150 PSI**	FECHA DE INSPECCIÓN 21/8/2024 HOJA : 6 DE 8

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A


INSPECCIÓN VISUAL

APTO	X	NO APTO	-


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
5	CURVA 6" S.6000 M x H 150 PSI	CTR - E - 3 - C4	-	R&V - C - CTR - E - 3 - C4 - 150 PSI - 08/25	APTO

MEDICIÓN DE ESPESORES					Min. Admisible (mm)	Valor Nominal (mm)
C1	6,79	6,85	6,90	6,73	**5,68**	-
C2	6,81	6,73	6,89	6,49	**5,68**	-
C3	6,70	6,71	6,83	6,80	**5,68**	-
D1	6,91	-	-	-	**5,68**	-
D2	6,82	-	-	-	**5,68**	-
D3	6,70	-	-	-	**5,68**	-

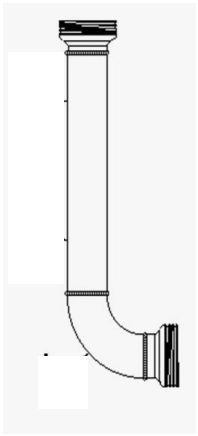

ESQUEMA DE MEDICIÓN



REFERENCIA FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R & V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

R&V SERVICIOS E INSPECCIONES	**INFORME DE INSPECCIÓN** **VALVULA DE ALIVIO 1" NPT**	FECHA DE INSPECCIÓN 21/8/2024 HOJA : 7 DE 8

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS

HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE			
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X		
SECAS:	-	CA			

MAGNETIZACIÓN

CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
DESMAGNETIZACIÓN:	N/A

INSPECCIÓN VISUAL

APTO	X	NO APTO	-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
6	VALVULA DE ALIVIO 1" NPT	-	-	1000445	APTO

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDROSTÁTICA

EQUIPO: MANOMETRO DIGITAL	MODELO: ADDITEL 680	Nº SERIE: 21818150003
N° CERTIFICADO: 221 - 1985	FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/12/2023	



OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

R&V SERVICIOS E INSPECCIONES	**INFORME DE INSPECCIÓN** **VALVULA DE ALIVIO 2" NPT**	FECHA DE INSPECCIÓN 21/8/2024 HOJA : 8 DE 8

INFORME Nº	008	ID CLIENTE	89
PARTE DIARIO Nº	-	OT N°	-
RECEPCIÓN/ENTREGA	-	REMITO N°	-

CONCRETAR

DATOS CLIENTE

CLIENTE:	CONCRETAR	FECHA DE INSPECCIÓN:	21/8/2024
LUGAR:	BASE CONCRETAR	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/8/2025
SECTOR	-	NORMAS APLICABLES:	ASME V - API 6A

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTRUMENTO	CODIFICACIÓN INTERNA	FECHA DE VENCIMIENTO
YUGO	PM-Y-04	26/3/2025	LUMINARIA UV	RYV-L-03	26/3/2025
MEDIDOR DE ESPESORES	385	19/1/2025			
CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL	ICI-2407	24/1/2025			

TIPO DE PARTÍCULAS				MAGNETIZACIÓN	
HÚMEDAS FLUORESCENTES:	-	TIPO DE CORRIENTE		CAMPO MAGNÉTICO	LONGITUDINAL
HÚMEDAS VISIBLES:	X	CC	X	TIPO DE MAGNETIZACIÓN:	DIRECTA
SECAS:	-	CA		DESMAGNETIZACIÓN:	N/A

INSPECCIÓN VISUAL			
APTO	X	NO APTO	-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	LONG (mm)	PRECINTO	RESULTADO
7	VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	-	-	5737332	APTO

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDROSTÁTICA

EQUIPO: MANOMETRO DIGITAL	MODELO: ADDITEL 680	Nº SERIE: 21818150003
N° CERTIFICADO: 221 - 1985	FECHA DE CALIBRACIÓN: 04/12/2023	



OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR	CONTROLADO POR	CLIENTE
VAZQUEZ MARCOS Operador de E.N.D. Nivel 2 PM/LP/UT/IV INSPECTOR DS-1 R&V S.R.L.	ALVAREZ AIDA Operador de END Nivel II PM/LP/UT R&V SRL	
FIRMA	FIRMA	FIRMA